【ESS-E1シリーズ】
配線タイプ
＜(①-V2H) Ⅰ-A-1-V2H＞

一次送り配線(Ⅰ)
全負荷対応型(A)
主な併設機器なし(1)

Ver.1.2

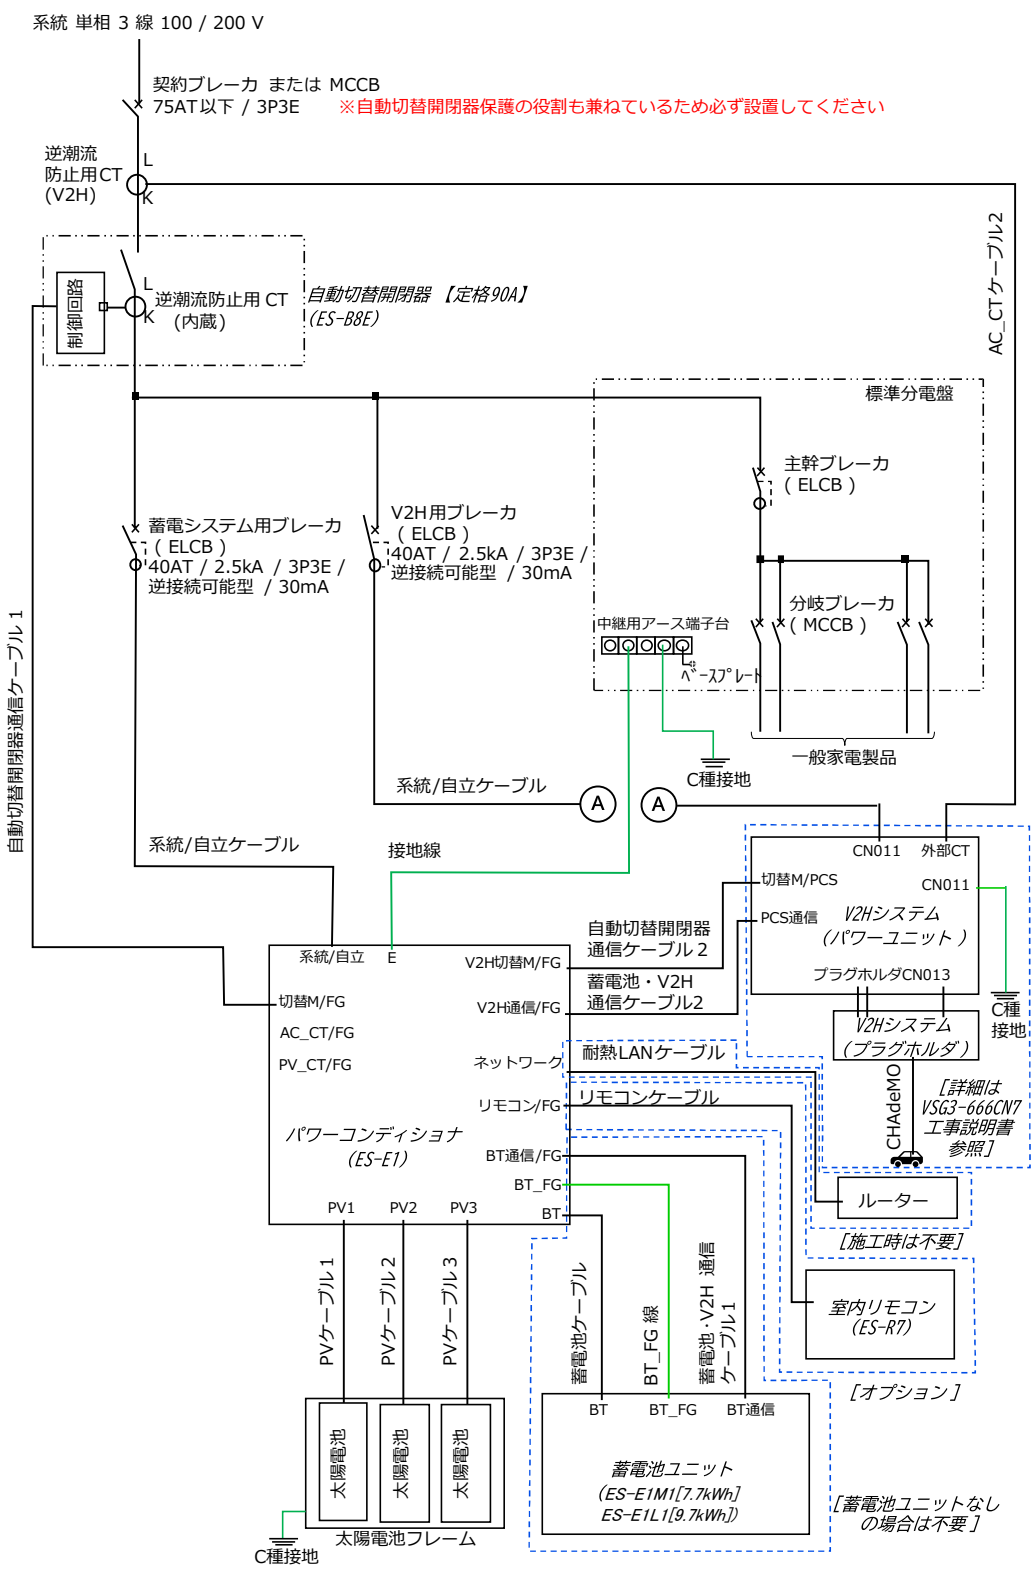

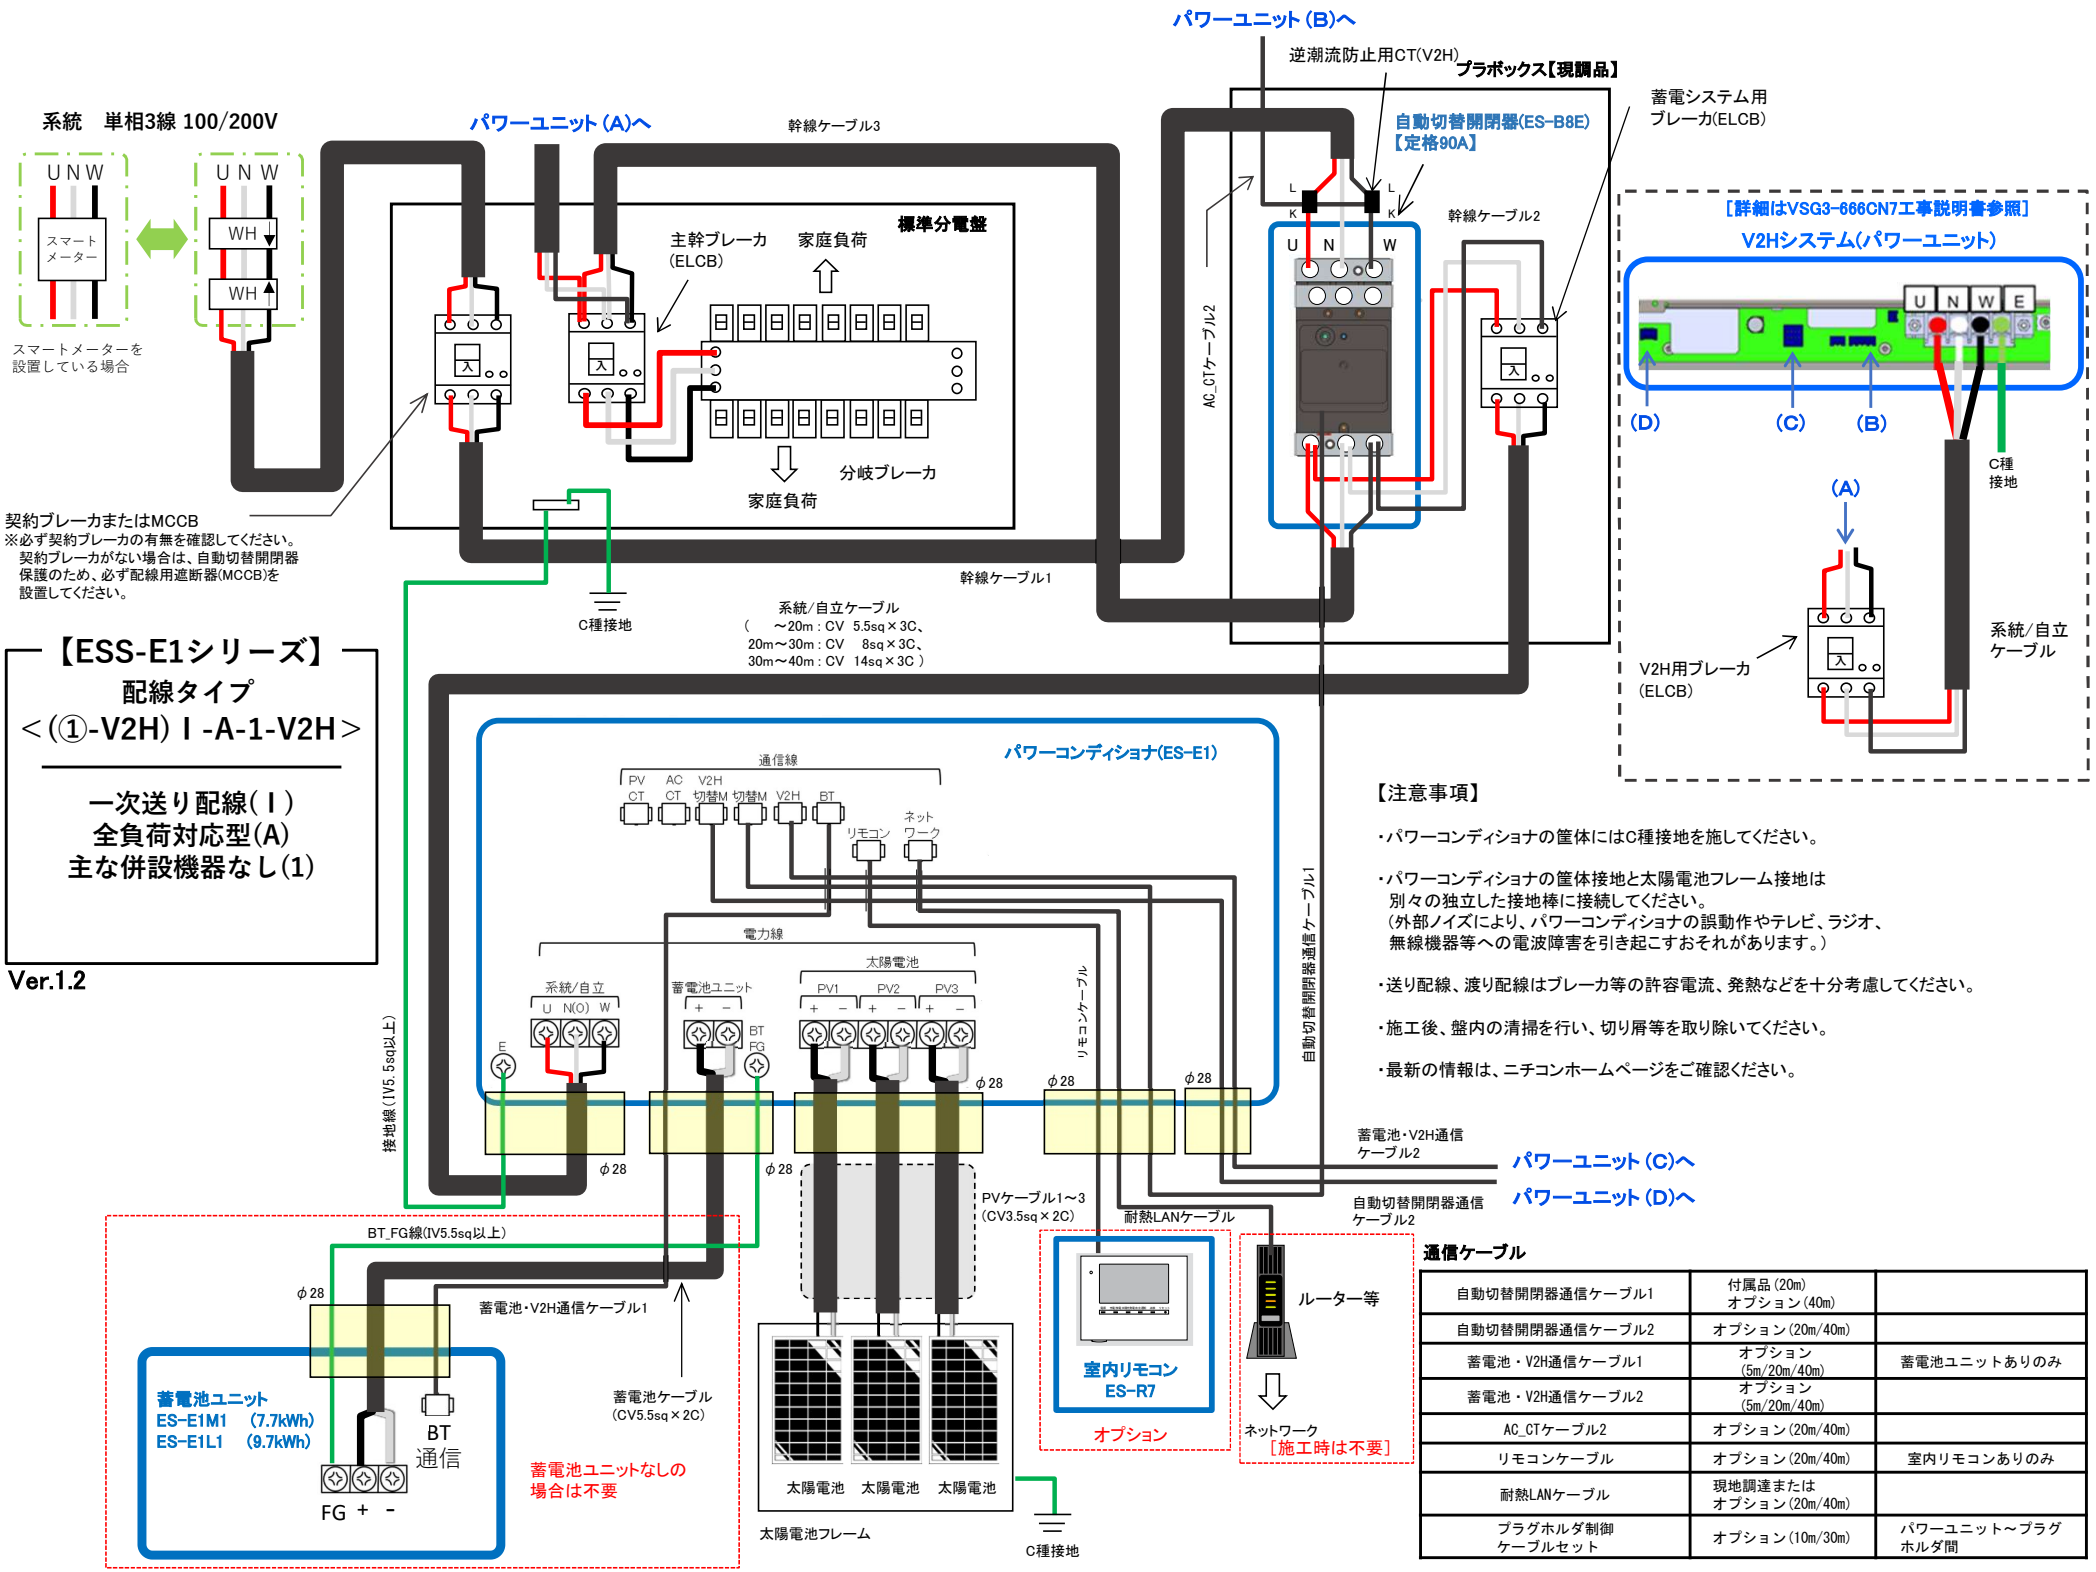

【注意事項】

・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。

・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池フレーム接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
（外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。）

・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。

通信ケーブル

自動切替開閉器通信ケーブル1	付属品（20m） オプション（40m）	
自動切替開閉器通信ケーブル2	オプション（20m/40m）	
蓄電池・V2H通信ケーブル1	オプション (5m/20m/40m)	蓄電池ユニットありのみ
蓄電池・V2H通信ケーブル2	オプション (5m/20m/40m)	
AC_CTケーブル2	オプション（20m/40m）	
リモコンケーブル	オプション（20m/40m）	室内リモコンありのみ
耐熱LANケーブル	現地調達または オプション（20m/40m）	
プラグホルダ制御 ケーブルセット	オプション（10m/30m）	パワーユニット～プラグホルダ間