【ESS-U3S1】 エコキュート配線（蓄電池からエコキュートへ電力を供給する場合）- ニチコンオプション分電盤利用

【注意事項】
・重要負荷は合計1.5kVAとなるような家電製品としてください。
・太陽光発電の最大接続容量は14kWです。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、端子台を設けてください。
・エコキュートの消費電力が大きいと、蓄電池残量がすぐにゼロになる可能性が
ありますのでご注意願います。

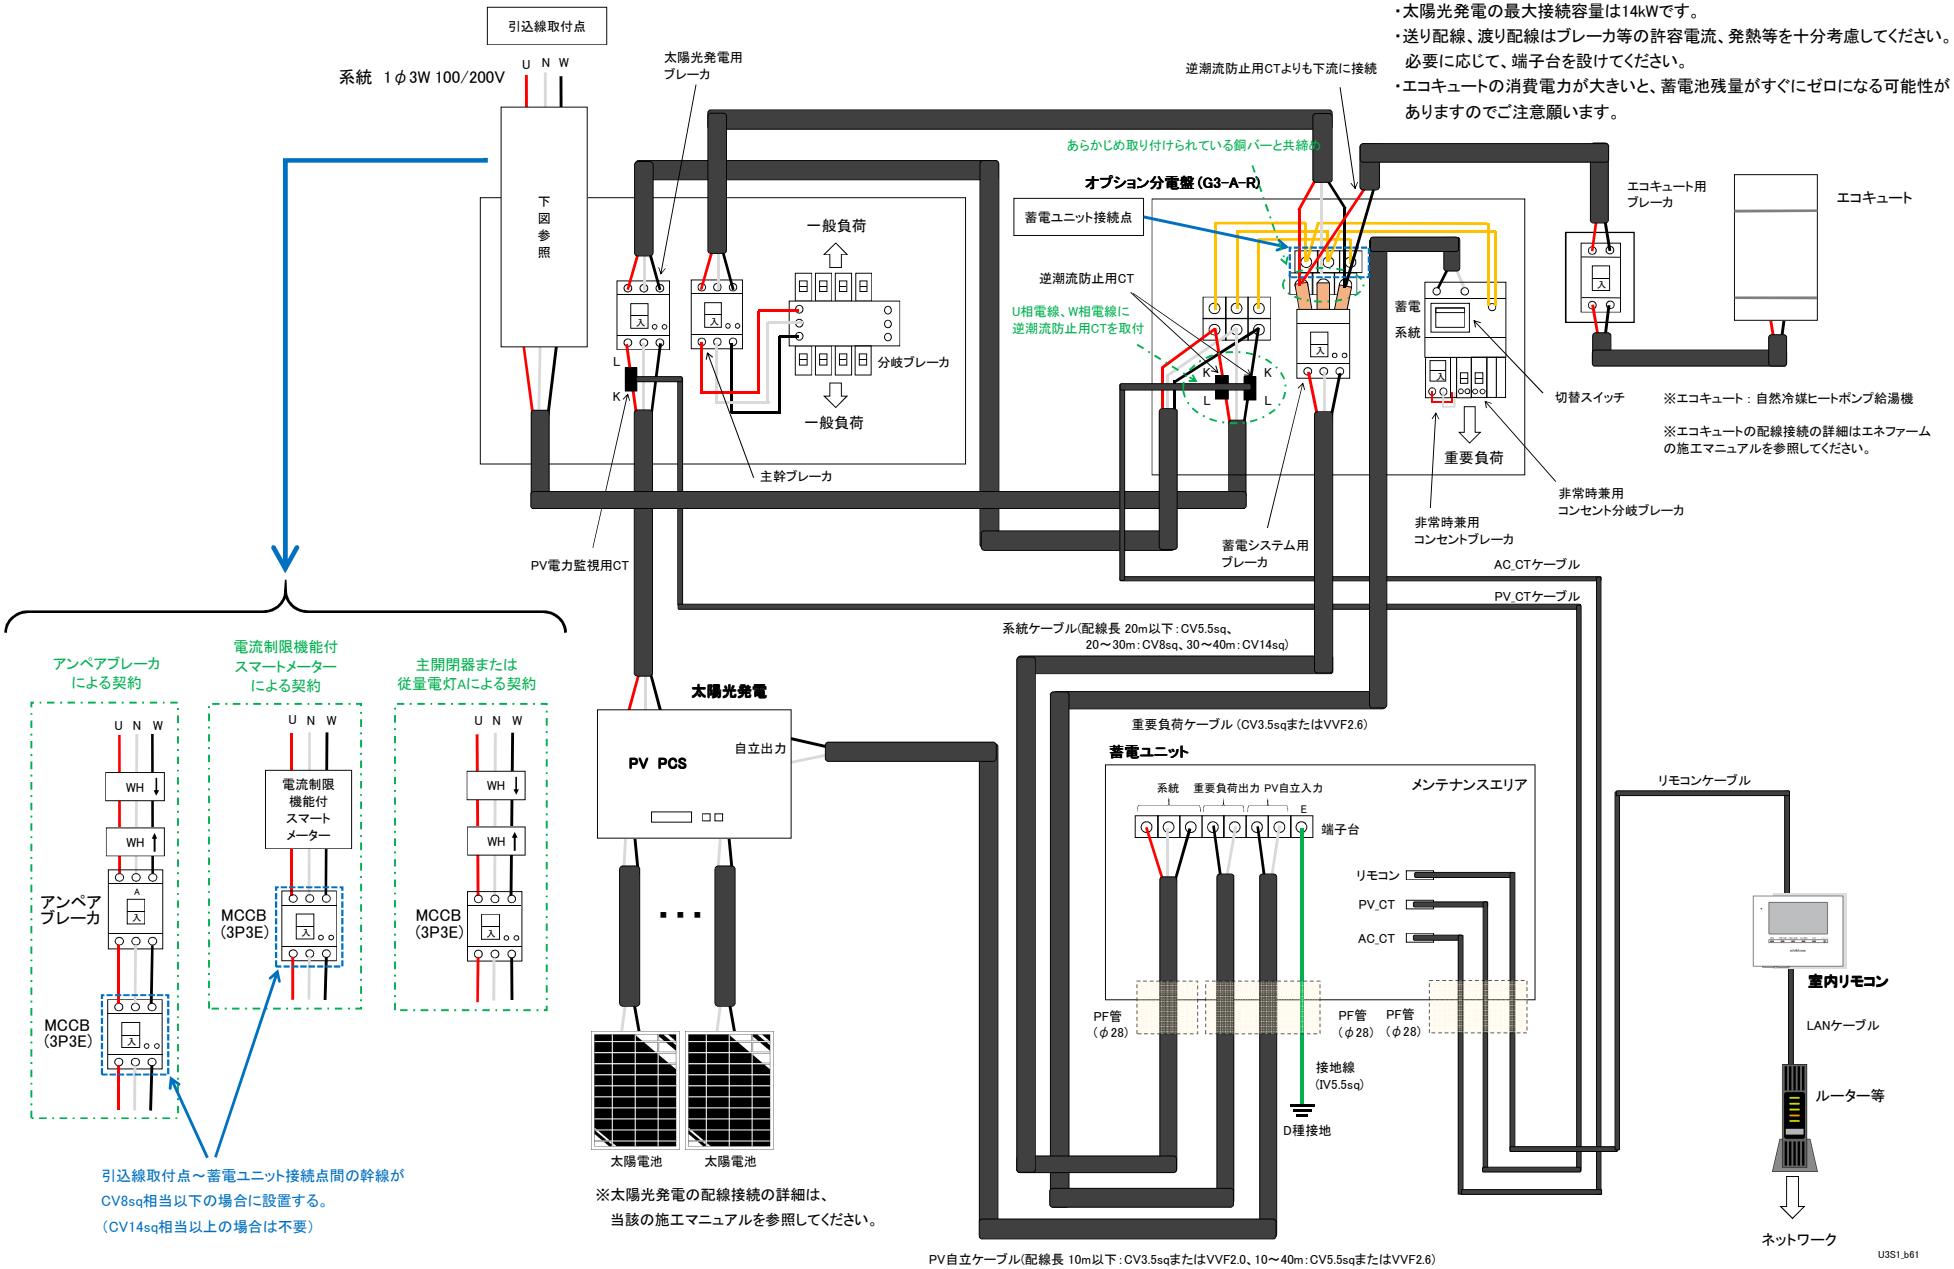

引込線取付点～蓄電ユニット接続点間の幹線が
CV8sq相当以下の場合に設置する。
（CV14sq相当以上の場合は不要）

※太陽光発電の配線接続の詳細は、
当該の施工マニュアルを参照してください。