


【タイプ I /タイプ II】標準配線 - ニチコンオプション分電盤利用しない

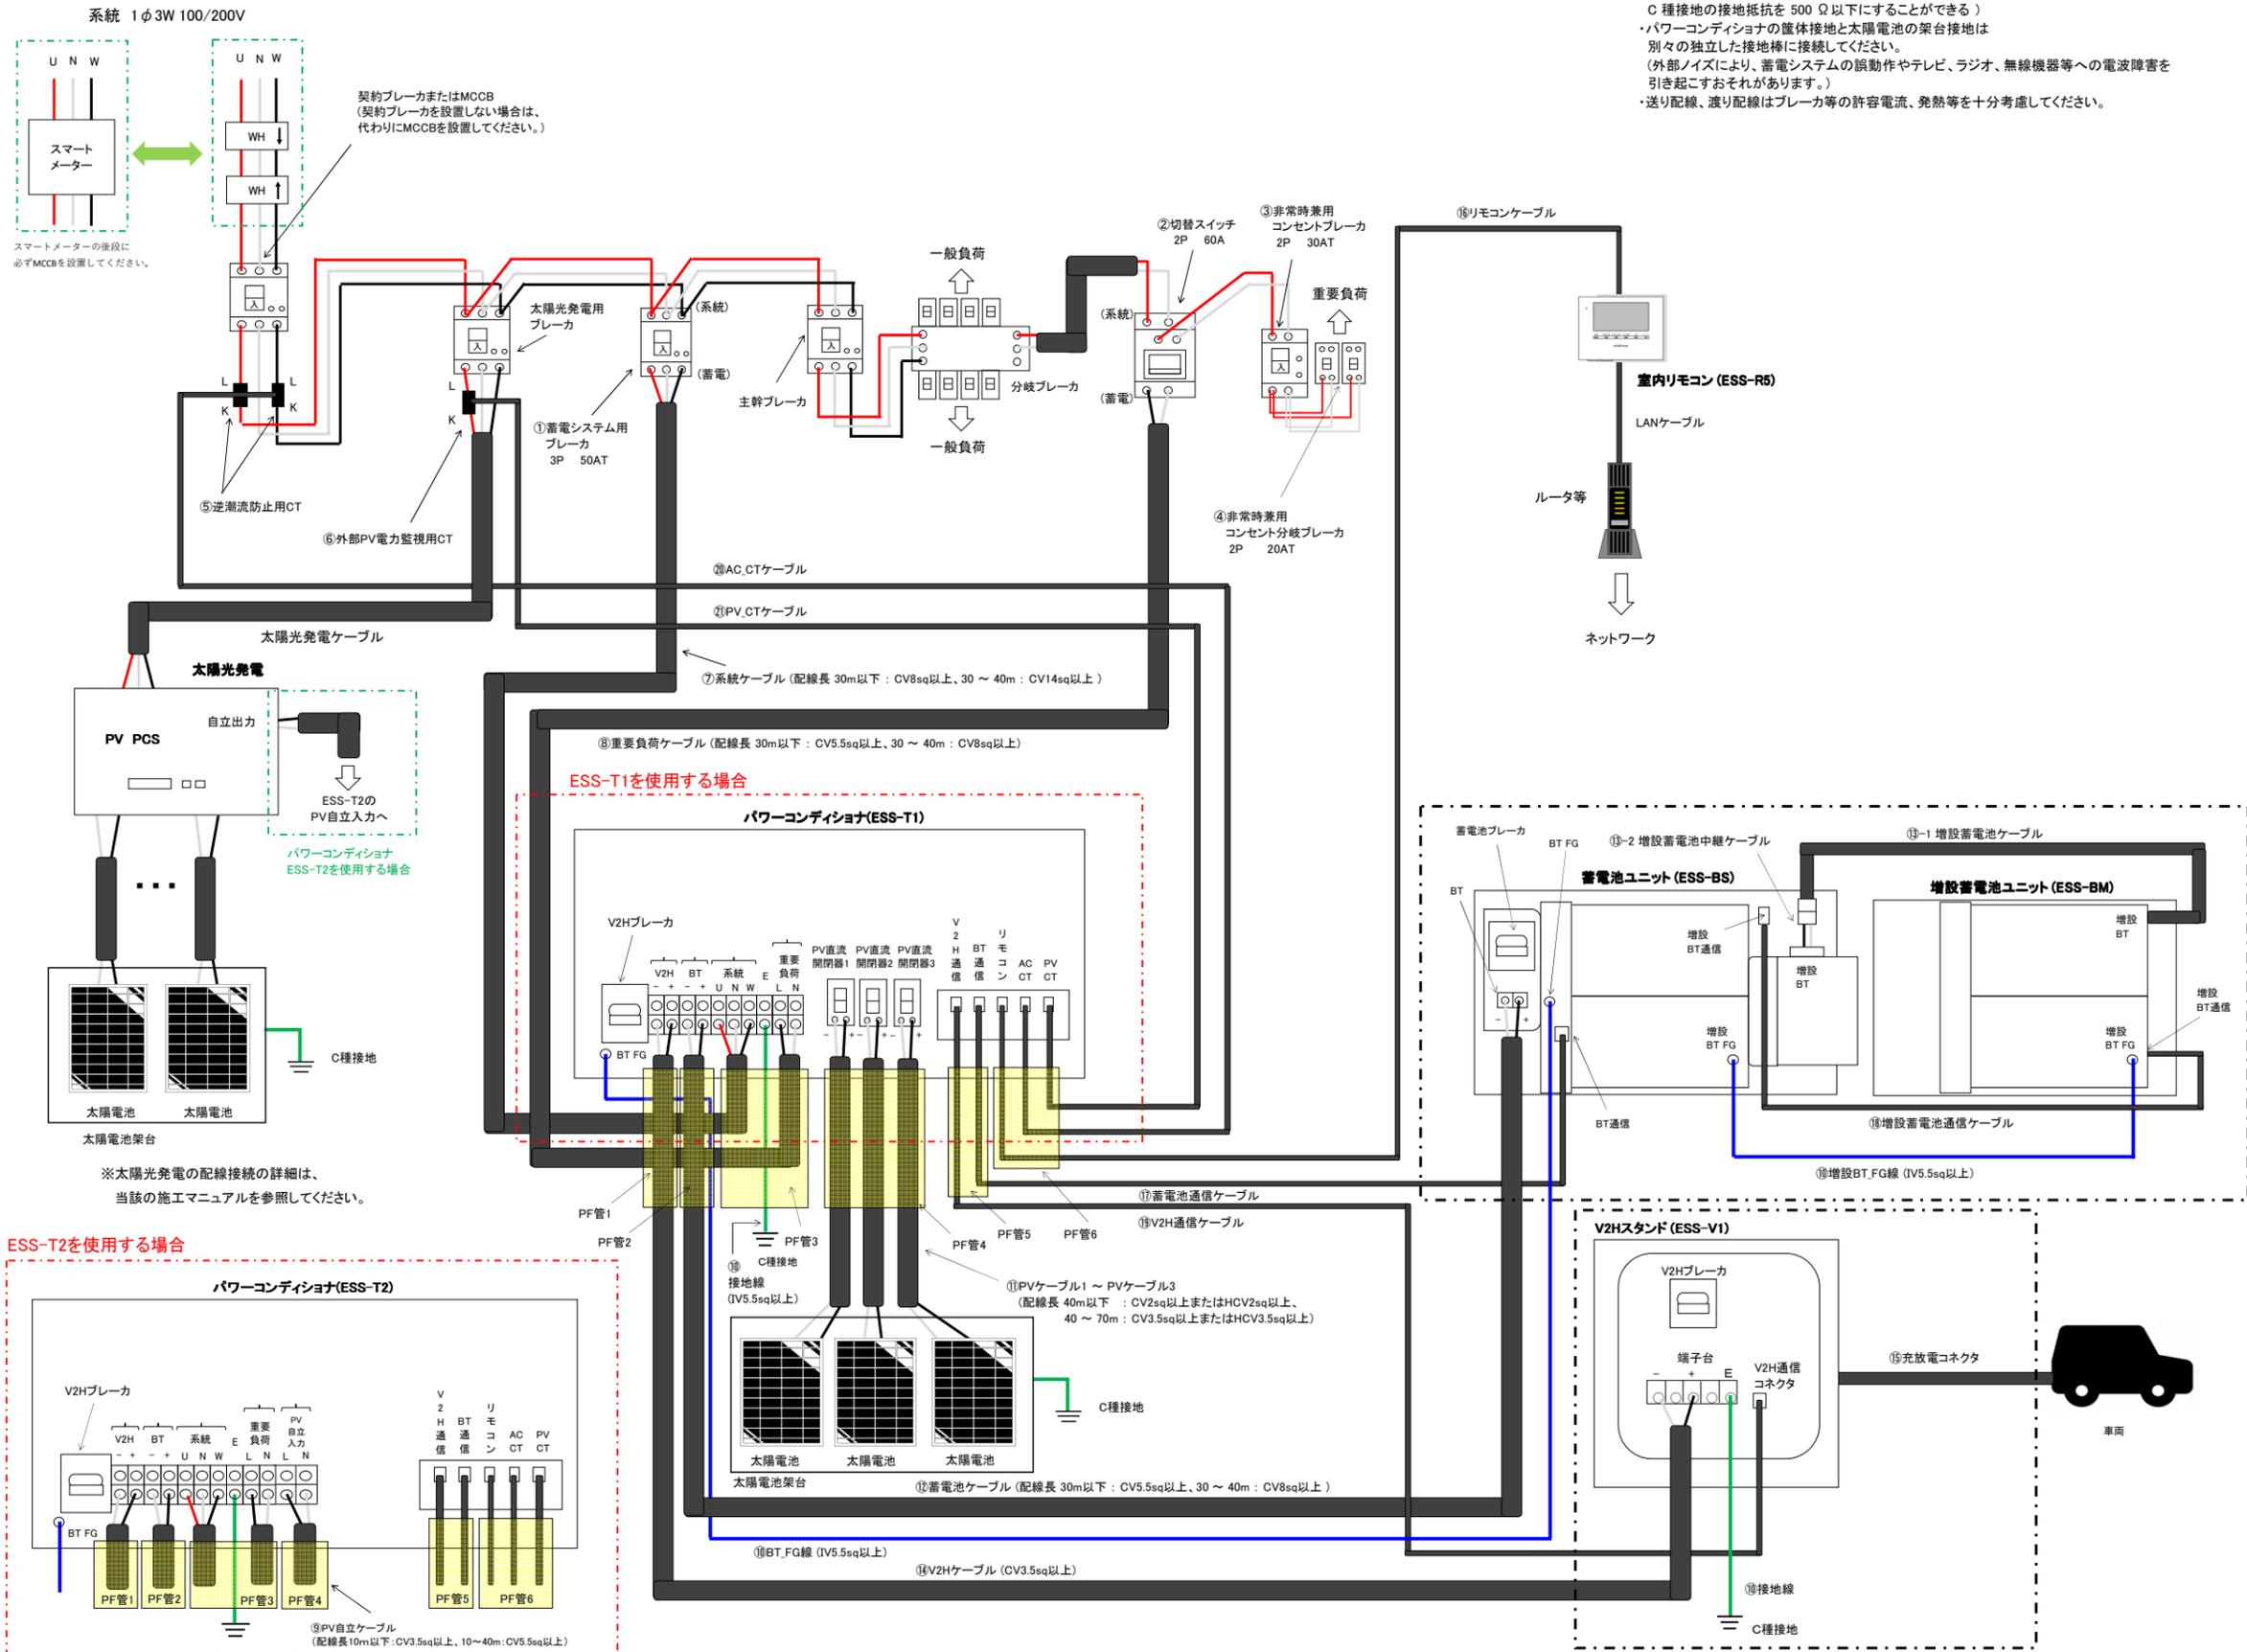

- 【注意事項】
- ・重要負荷は合計1.5kVAとなるような家電製品としてください。
 - ・太陽光発電の最大接続容量は14kWです。
 - ・パワーコンディショナには必ずC種接地を施してください。
 - ・(ただし、地絡を生じた場合に0.5秒以内に回路を自動的に遮断する装置を施設した場合は、C種接地の接地抵抗を500Ω以下にすることができる)
 - ・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
 - ・(外部ノイズにより、蓄電システムの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
 - ・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。