【ESS-T5/T6シリーズ】
配線タイプ
＜I-B-4-V2H＞

一次送り配線（Ｉ）
特定負荷対応型(B)
エネファームあり(4)

Ver.1.0

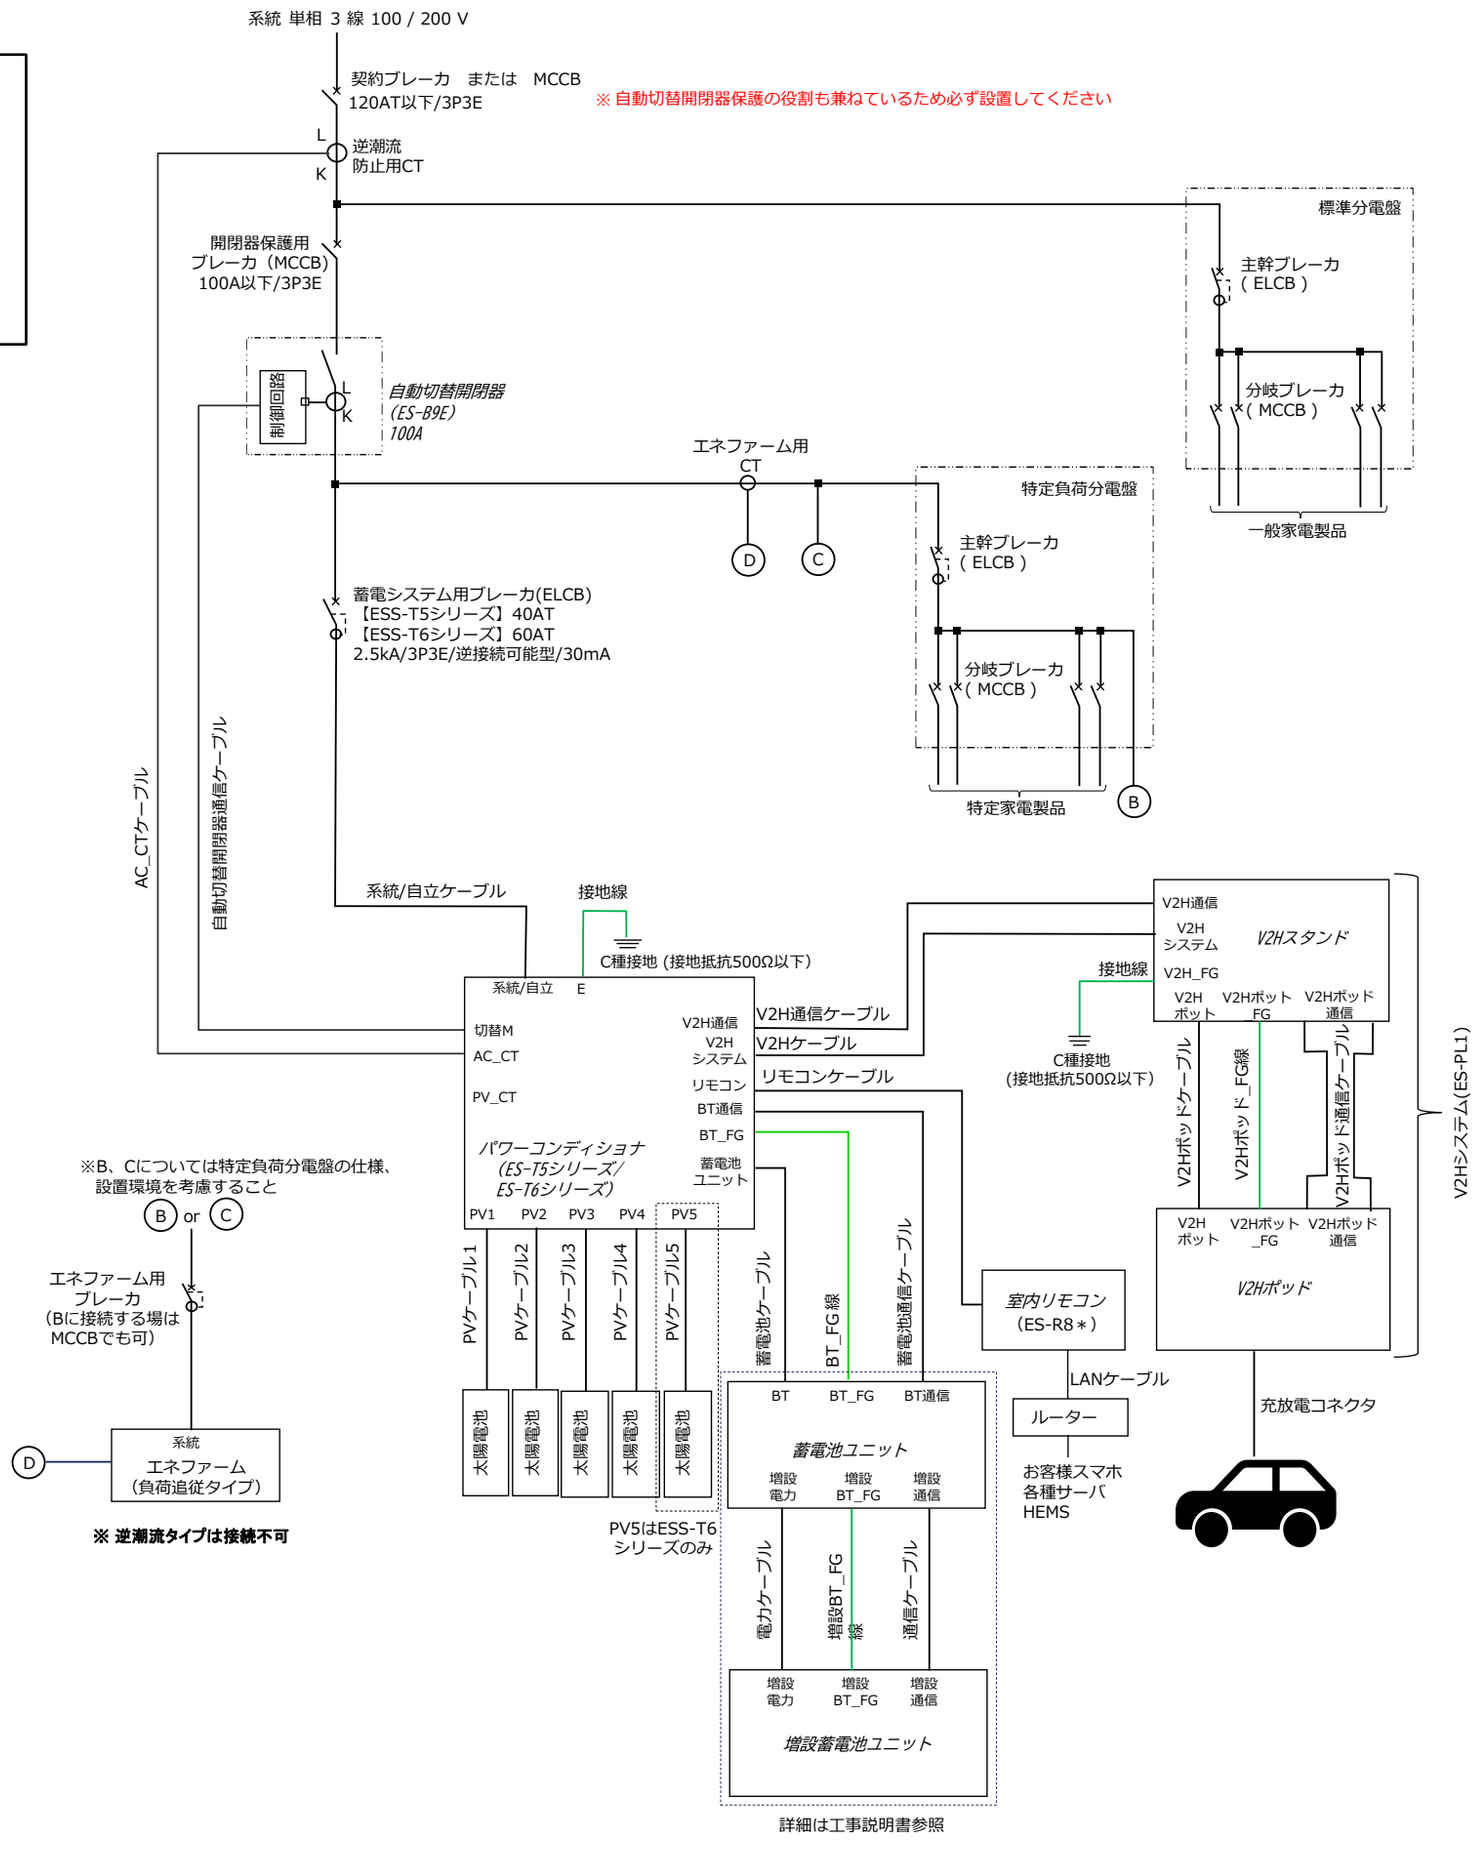

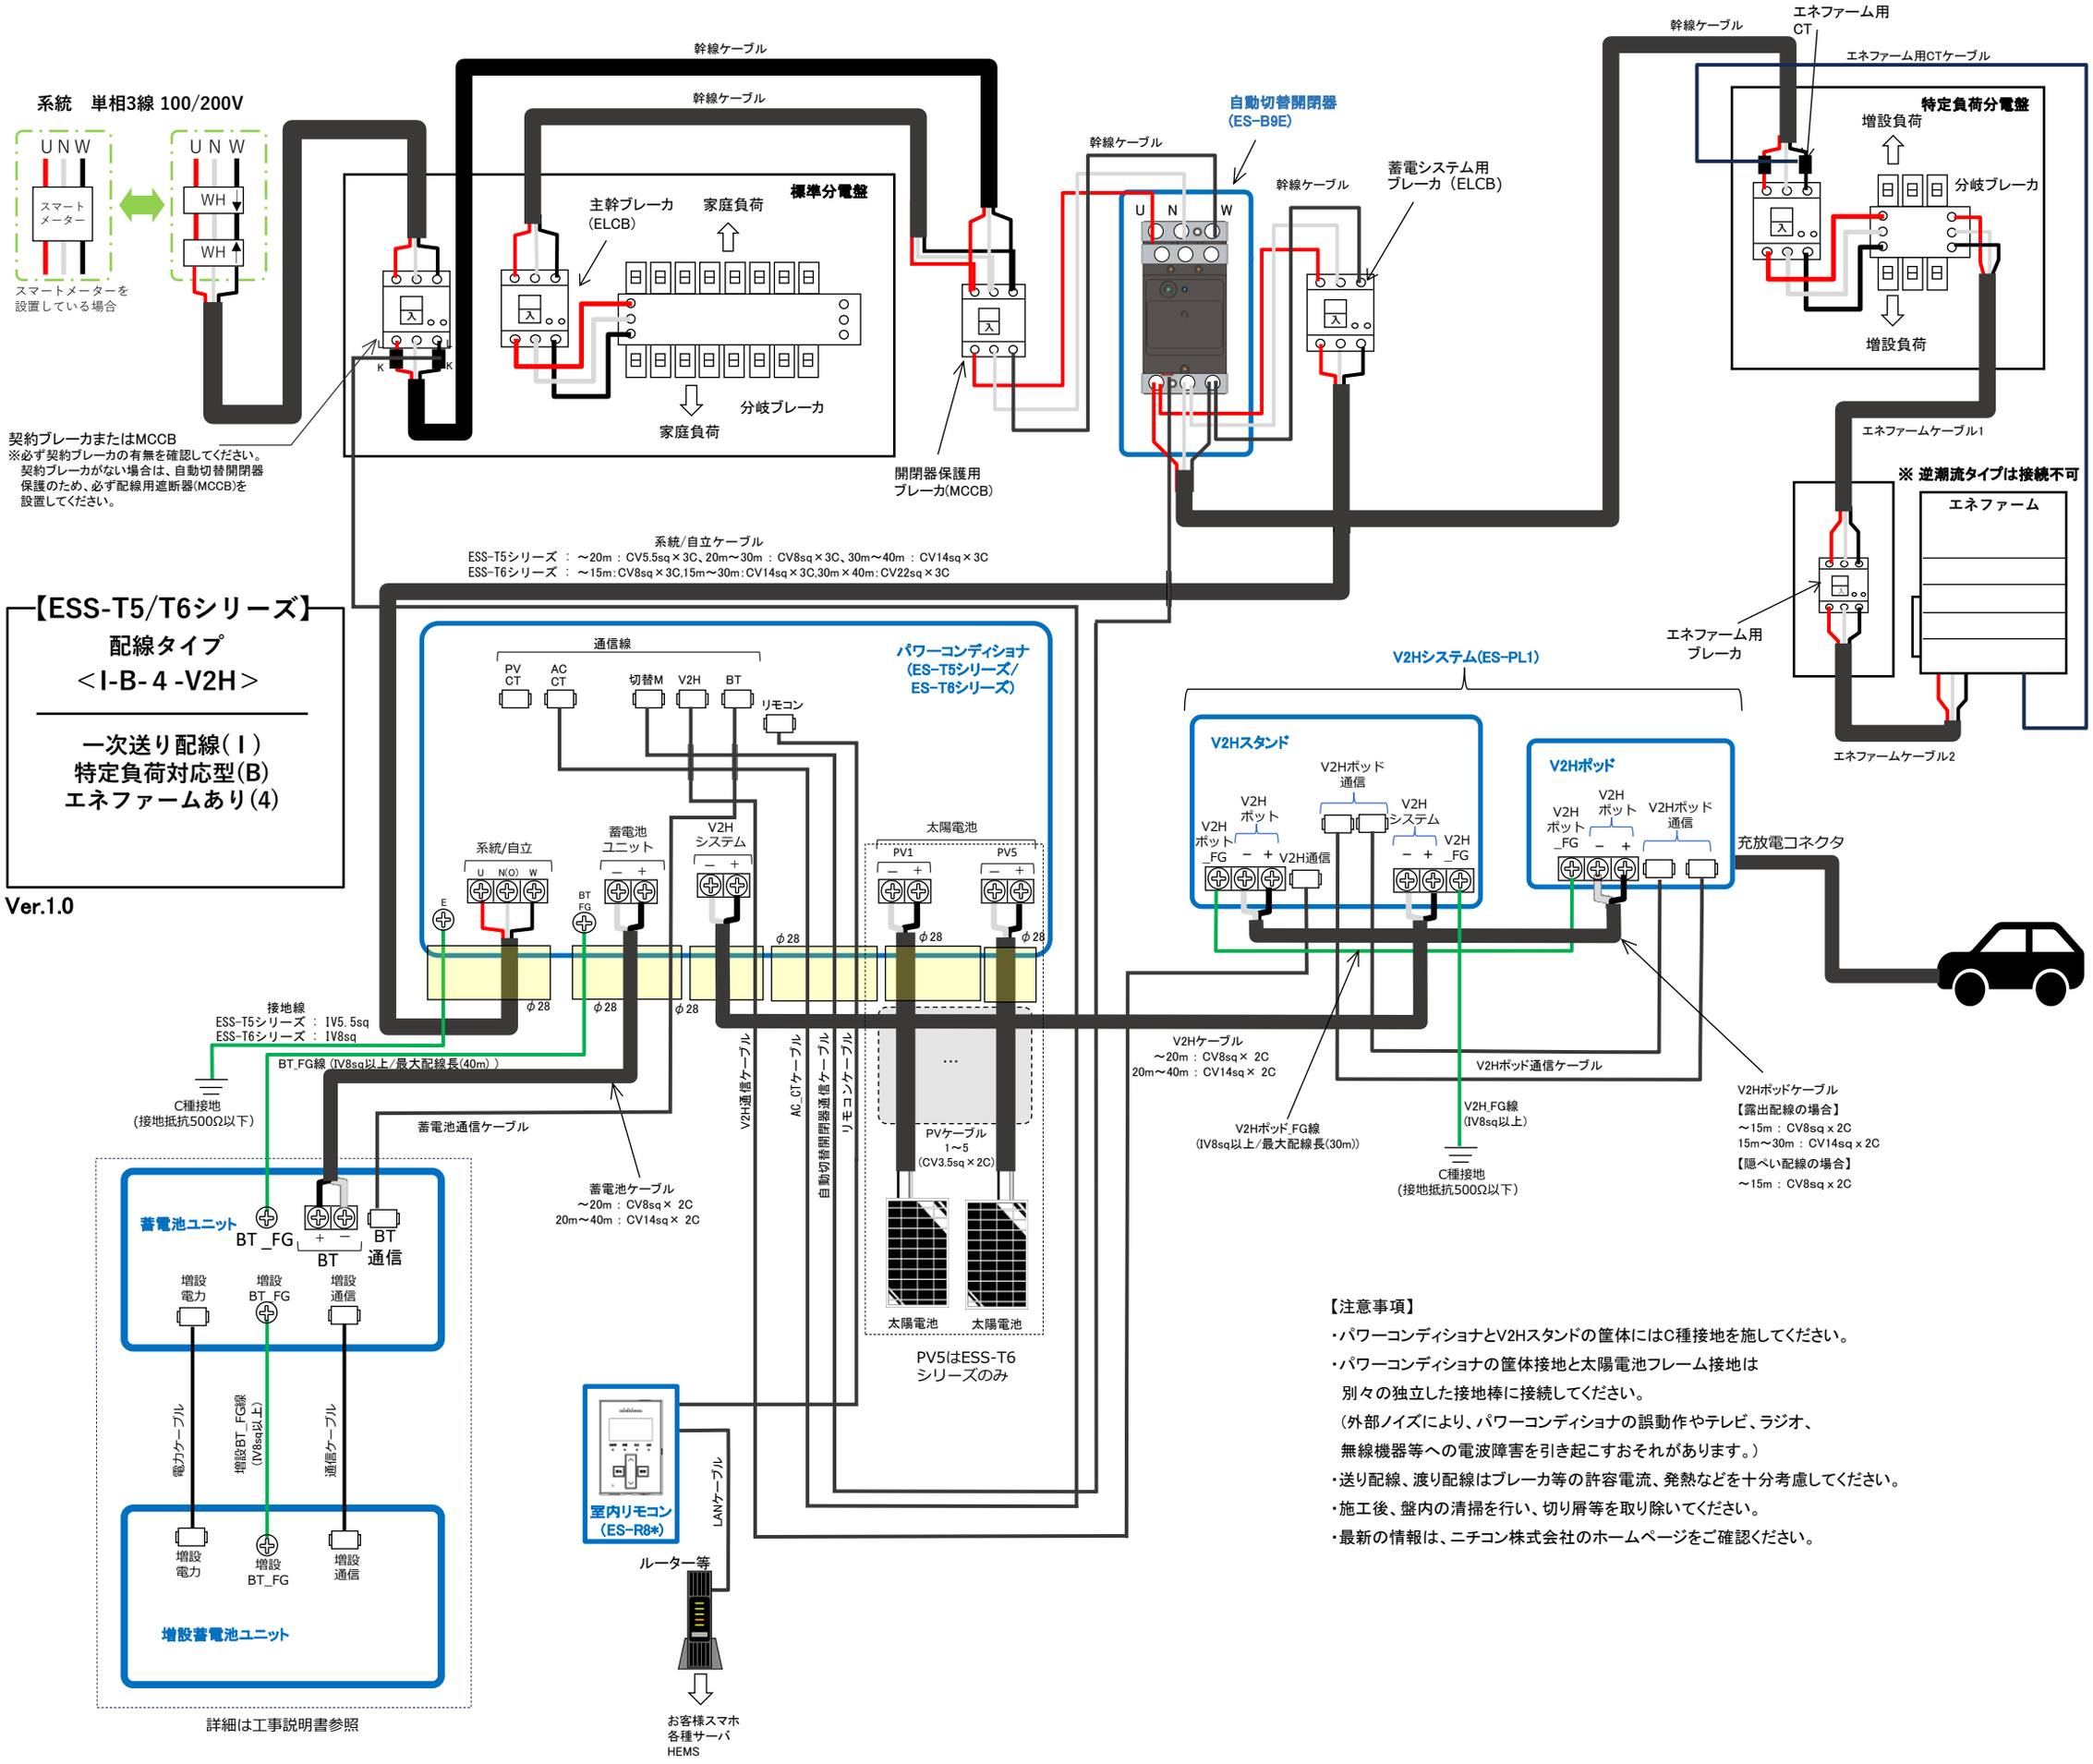

【注意事項】

・パワーコンディショナとV2Hスタンドの筐体にはC種接地を施してください。

・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池フレーム接地は
別々の独立した接地棒に接続してください。
（外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、
無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。）

・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

・最新の情報は、ニチコン株式会社のホームページをご確認ください。